



投げない



2017.12.12



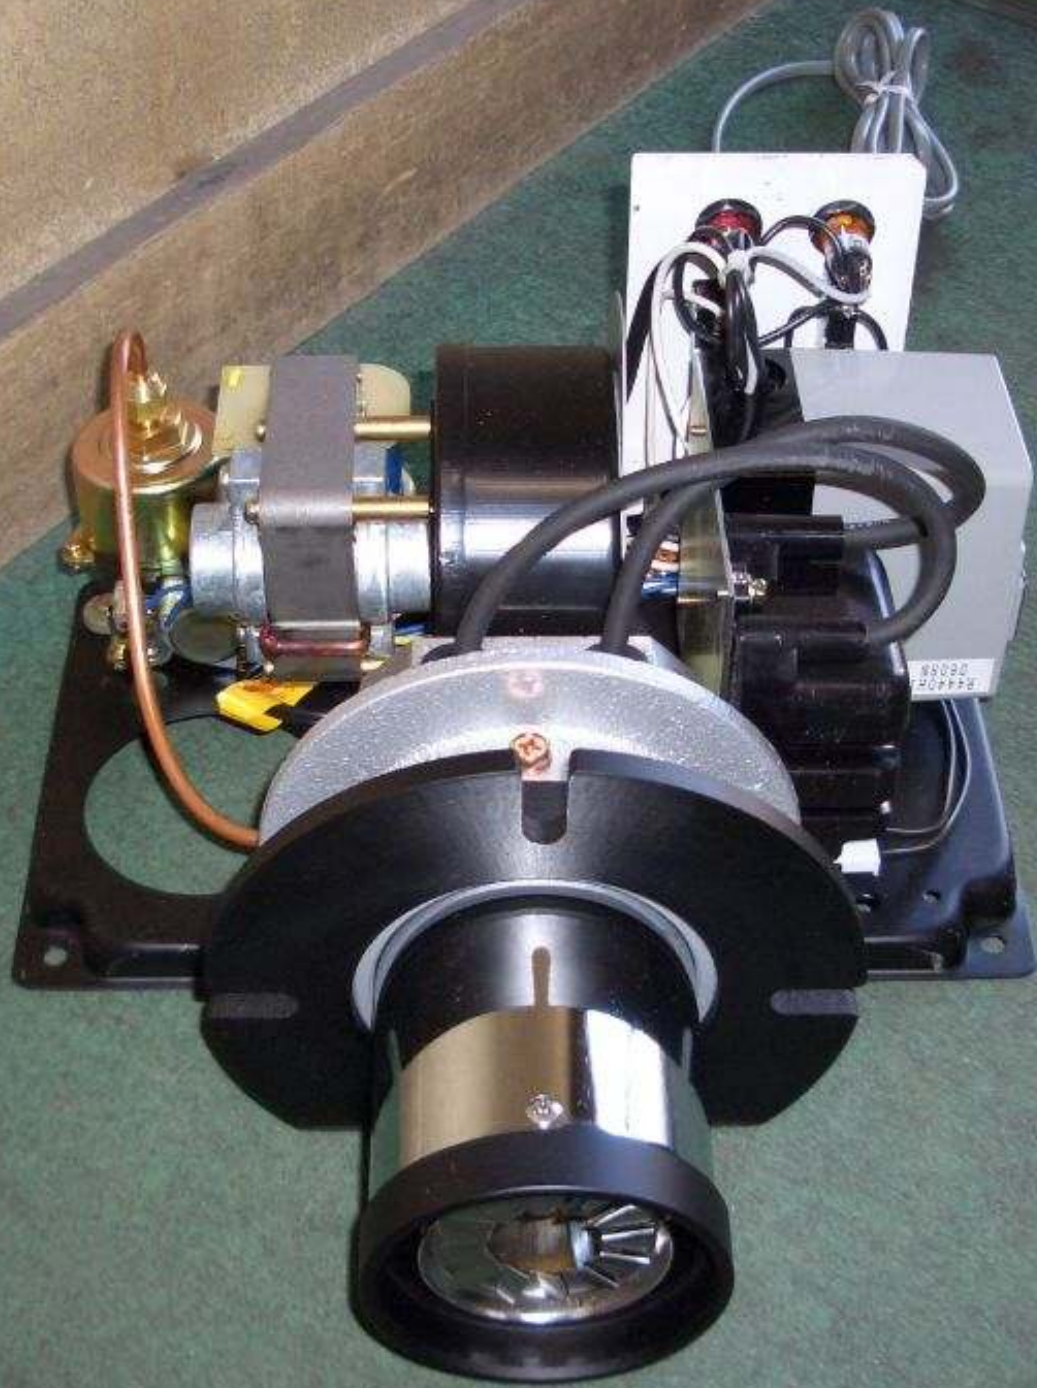

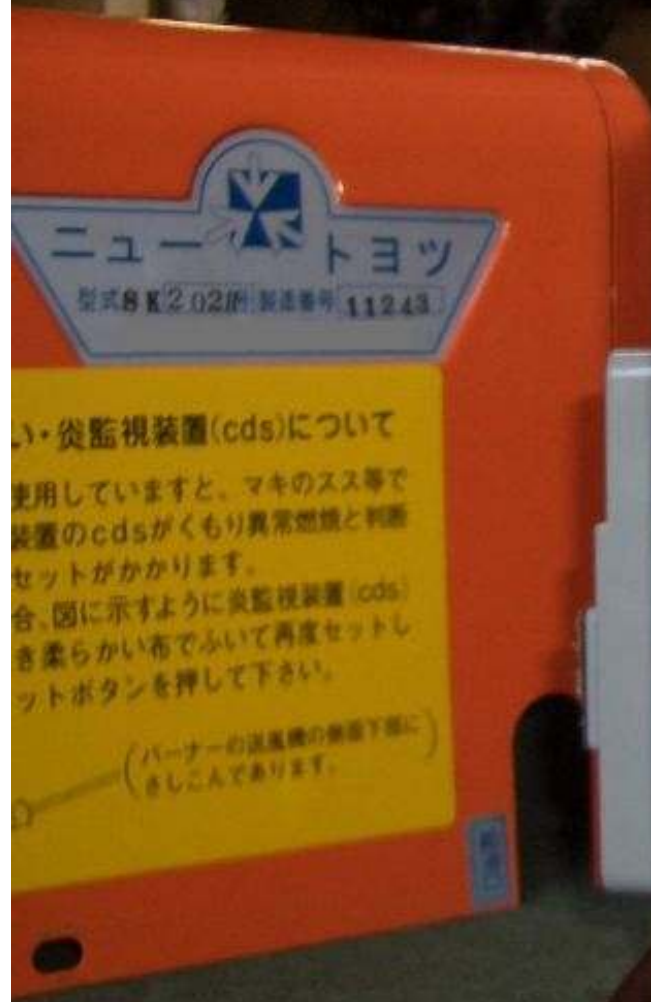

い・炎監視装置(cds)について
使用していますと、マキのス等で
装置のcdsがくもり異常燃焼と判断
セットがかかります。
合、図に示すように炎監視装置(cds)
き柔らかい布でふいて再度セットし
ットボタンを押して下さい。

(バーナーの送風機の前面下部に
さしこんであります。)



電源



バーナー ↔ 送風

